Allegato 3

(Articolo 5)

DICHIARAZIONE I CONFORMITA' (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. 127 DEL 2E GIUGNO 2024
PUBBLICATO IN DATA 11/09/2024
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	**4 (Lotto 3-2026)**
Anno	**2026**

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h del decreto 127
Melzi & figli s.r.l. - CF 04002020156 / P.IVA 00768710964
Iscrizione al Registro Imprese di Milano al n. 04002020156
Via General Cantore n. 190 - 20099 - Sesto San Giovanni (Mi)
Impianto di Produzione: Viale Edison, snc - 20099 – Sesto San Giovanni (Mi)
AUA 8230 del 24/09/2015 rilasciata il 30/09/2015

Il produttore sopra indicato dichiara che

- Il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in volume: 2.993 mc (duemilanovecentonovantatre mc)
- Il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 127 del 28 giugno 2024 pubblicato in data 11/09/2024
- Il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche miglio indicate nella successiva Tabella

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	**Scopi specifici (Allegato 2)**
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	☒ a) ☒ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13139: Aggregati per malta	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

UNI EN 13055: Aggregati leggeri	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN: 13450: Aggregati per masicciate ferroviarie	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
UNI EN 13108: Miscele bituminose – Specifiche del materiale. Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

Il produttore dichiara infine di:

- Essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e nella conseguente decadenza dai benedici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

- Essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del regolamento UE 679/2016).

Sesto San Giovanni, 08/07/2026

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.

DESMA
LABORATORIO TECNOLOGICO
CALCESTRUZZO | AGGREGATI | GEOTECNICA

Laboratorio
Via Galilei, 92
24069 Trescore B.rio - Bg -
☎035 4258567 - 🖷035 4271932
laboratorio@desmasrl.it

COMMITTENTE: Melzi & figlil srl **DATA RICHIESTA:** 25/06/2026

CAMPIONE: Frant. MPS Misto 0/70 - Lotto 3/26 **CAVA:** Sesto S.Giovanni (MI)

Miscele non legate di aggregati riciclati		**Impieghi Prospetto 4a UNI11531-1**								
		Colmate/Rinterri (a)			**Corpo del rilevato (b)**			**Sottofondo (c)**		
Caratteristica	**Norma di prova**	**Requisito**	**Valore**	**Conf.**	**Requisito**	**Valore**	**Conf.**	**Requisito**	**Valore**	**Conf.**
Designazione della miscela	UNI EN 13285	-			0/63	63	√	0/31,5	63	**NC**
Sopravaglio della miscela	UNI EN 933-1	-			OC_{85}	97,5	√	OC_{75}	97,5	√
Contenuto massimo dei fini	UNI EN 933-1	-			UF_{35}	4,6	√	UF_{15}	4,6	√
Passante al setaccio da 125mm	UNI EN 13242	100	100	√						
Granulometria della miscela	UNI EN 933-1	-			G_N			G_U		√
Appiattimento dell'aggr. Grosso	UNI EN 933-3	-			FI_{50}	11	√	FI_{35}	11	√
Qualità dei fini		-			MB_5	1,15	√	MB_5	1,15	√
Qualiotà dei fini (altern.)		-			SE_{20}	42	√	SE_{30}	42	√
Resistenza Framm.	UNI EN 1097-2	-			LA_{50}	35,3	√	LA_{45}	35,3	√
Solfati idrosolubili	UNI EN 1744-1	-			$SS_{0,7}$	0,079	√	$SS_{0,7}$	0,079	√
Contenuto di frammenti di conglomerati cementizi, manufatti in calcestruzzo, malte, elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d'opera, amteriali legati idraulicamente, vetro.	UNI EN 933-11	R_{cug50}	75,52	√	R_{cug50}	75,52	√	R_{cug70}	75,52	√
Contenuto di vetro	UNI EN 933-11	-			Rg_{5-}	0	√	Rg_{5-}	0	√
Contenuto di materiale bituminoso	UNI EN 933-11	-			Ra_{40-}	0	√	Ra_{30-}	0	√
Contenuto di materiale galleggiante: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, polistirolo, sostanze organiche eccetto bitume…	UNI EN 933-11	FL_{10-}	0	√	FL_{10-}	0	√	FL_{5-}	0	√
Contenuto di terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, plastica, gomma, gesso, cartongesso, e altri materiali non galleggianti non litoidi	UNI EN 933-11	X_{1-}	0	√	X_{1-}	0	√	X_{1-}	0	√
Massa volumica max. con energia Proctor mod.	UNI EN 13286-2	-			√	19,08	√	√	19,08	√
Portanza CBR dopo 4 d di imbibizione su provini costipati con umidità ±2% dell'ottimo al 94% della massa vol. massima all'energia Proctor modificata	UNI EN 13286-47	-			-			≥10		**NE**
Rigonfiamento CBR	UNI EN 13286-47	-			-			≤1%		**NE**
		CONFORMITA'		OK	CONFORMITA'		OK	CONFORMITA'		NC

DESMA
LABORATORIO TECNOLOGICO
CALCESTRUZZO | AGGREGATI | GEOTECNICA

Laboratorio
Via Galilei, 92
24069 Trescore B.rio - Bg -
☎035 4258567 - 🖷035 4271932
laboratorio@desmasrl.it

COMMITTENTE: Melzi & figlil srl **DATA RICHIESTA:** 25/06/2026

CAMPIONE: Frant. MPS Misto 0/70 - Lotto 3/26 **CAVA:** Sesto S.Giovanni (MI)

Miscele non legate di aggregati riciclati		**Impieghi Prospetto 4b UNI11531-1**								
		Strato anticapillare (e)			**Fondazione non legata (d)**			**Base non legata**		
Caratteristica	**Norma di prova**	**Requisito**	**Valore**	**Conf.**	**Requisito**	**Valore**	**Conf.**	**Requisito**	**Valore**	**Conf.**
Designazione della miscela	UNI EN 13285	2/31,5	63	**NC**	0/31,5	63	**NC**	0/31,5	63	**NC**
Sopravaglio della miscela	UNI EN 933-1	-			OC_{75}	97,5	**√**	OC_{85}	97,5	**√**
Contenuto massimo dei fini	UNI EN 933-1	UF_3	4,6	**NC**	UF_9	4,6	**√**	UF_9	4,6	**√**
Contenuto minimo dei fini	UNI EN 933-1	-			LF_2	4,6	**√**	LF_2	4,6	**√**
Granulometria della miscela	UNI EN 933-1	$Gc_{85/15}$		**√**	G_A		**√**	G_A		**√**
Appiattimento dell'aggr. Grosso	UNI EN 933-3	FI_{35}	11	**√**	FI_{35}	11	**√**	FI_{35}	11	**√**
Qualità dei fini		-			MB_2	1,15	**√**	$MB_{1,5}$	1,15	**√**
Qualità dei fini (altern.)					SE_{30}	42	**√**	SE_{50}	42	**NC**
Resistenza Framm.	UNI EN 1097-2	LA_{40}	35,3	**√**	LA_{30}	35,3	**NC**	LA_{30}	35,3	**NC**
Percentuale di part. Frant. Arr.	UNI EN 933-5	-			-			$C_{90/3}$	0	**NC**
Resistenza all'usura	UNI EN 1097-1	-			-			M_{DE20}	0	**√**
Solfati idrosolubili	UNI EN 1744-1	$SS_{0,7}$	0,079	**√**	$SS_{0,7}$	0,079	**√**	$SS_{0,7}$	0,079	**√**
Contenuto di frammenti di conglomerati cementizi, manufatti in calcestruzzo, malte, elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d'opera, amteriali legati idraulicamente, vetro.	UNI EN 933-11	R_{cug70}	75,52	**√**	R_{cug90}	75,52	**NC**	R_{cug90}	75,52	**NC**
Contenuto di vetro	UNI EN 933-11	Rg_{5-}	0	**√**	Rg_{5-}	0	**√**	Rg_{5-}	0	**√**
Contenuto di materiale bituminoso	UNI EN 933-11	Ra_{30-}	0	**√**	Ra_{30-}	0	**√**	Ra_{1-}	0	**√**
Contenuto di materiale galleggiante: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, polistirolo, sostanze organiche eccetto bitume…	UNI EN 933-11	FL_{5-}	0	**√**	FL_{5-}	0	**√**	FL_{5-}	0	**√**
Contenuto di terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, plastica, gomma, gesso, cartongesso, e altri materiali non galleggianti non litoidi	UNI EN 933-11	X_{1-}	0	**√**	X_{1-}	0	**√**	X_{1-}	0	**√**
Massa volumica max. con energia Proctor mod.	UNI EN 13286-2	-			√	19,08	**√**	√	19,08	**√**
Portanza CBR dopo 4 d di imbibizione su provini costipati con umidità ±2% dell'ottimo al 94% della massa vol. massima all'energia Proctor modificata	UNI EN 13286-47	-			≥50		**NE**	-		
Portanza CBR dopo 4 d di imbibizione su provini costipati con umidità ±2% dell'ottimo al 99% della massa vol. massima all'energia Proctor modificata	UNI EN 13286-47	-		**-**				≥100		**NE**
Rigonfiamento CBR	UNI EN 13286-47	-			≤1%		**NE**	≤1%		**NE**
Perdita di resistenza dopo cicli di gelo e disgelo	UNI EN 1367-1	-			ΔS_{LA}≤30		**NE**	ΔS_{LA}≤30		**NE**
		CONFORMITA'		NC	CONFORMITA'		NC	CONFORMITA'		NC

Committente	**Melzi & figli s.r.l.**	**Via Generale Cantore 190, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)**	
Verbale accettazione n°	**118558** del **25/06/2026**		
Campionato da	**Laboratorio - Personale Melzi & Figli**	il **25/06/2026**	alle **09:28**
Identificaz. campione	**Frant. MPS Misto 0/70**	ID committente	**Lotto 3/26**
Cava	**Sesto S. Giovanni**		

La domanda è stata sottoscritta **No**

MD09.002 R

ANALISI GRANULOMETRICA

eseguita in conformità alla norma UNI EN 933-1

SERIE SETACCI	PERCENTUALE PASSANTE		
	COMPL.	BASE+1	BASE+2
125			
90			
80	**100,0**	**100,0**	**100,0**
63	**97,5**	**97,5**	**97,5**
56	**91,5**	**91,5**	**91,5**
45	**83,1**	**83,1**	
40	**77,8**		**77,8**
31,5	**68,3**	**68,3**	**68,3**
25	**55,6**		
22,4	**50,1**	**50,1**	
20	**42,6**		**42,6**
16	**36,8**	**36,8**	**36,8**
14	**33,7**		**33,7**
12,5	**30,9**		**30,9**
11,2	**28,7**	**28,7**	
10	**26,9**		**26,9**
8	**24,1**	**24,1**	**24,1**
6,3	**21,6**		**21,6**
5,6	**20,3**	**20,3**	
4	**18,4**	**18,4**	**18,4**
2	**15,9**	**15,9**	**15,9**
1	**12,6**	**12,6**	**12,6**
0,500	**10,3**	**10,3**	**10,3**
0,250	**7,4**	**7,4**	**7,4**
0,125	**4,6**	**4,6**	**4,6**
0,063	**2,2**	**2,2**	**2,2**

Metodo usato		**Setacciatura via secco**
Umidità	[%]	**2,1**
Modulo di finezza		**5,3**
Passante 0,063	[%]	**2,2**

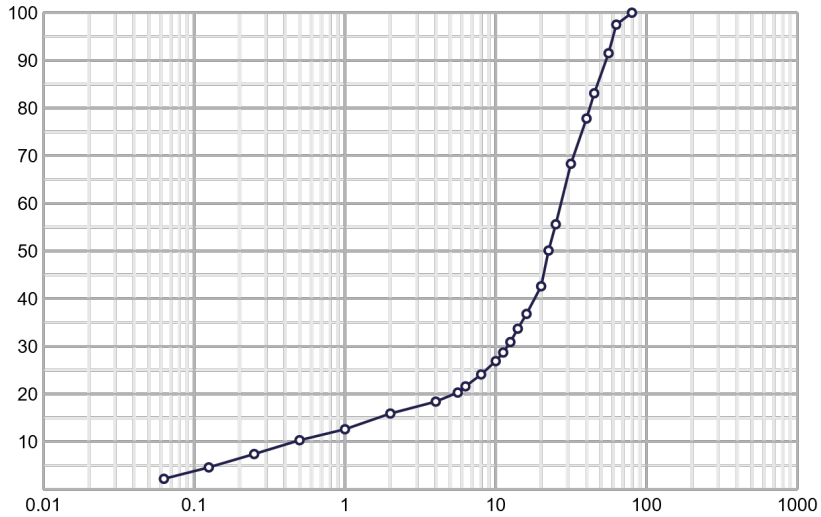

Data **02/07/2026**

Lo Sperimentatore
ALESSANDRO MAINE

Il Responsabile di Laboratorio
MASSIMO DE SANTIS

I risultati contenuti nel presente certificato si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

MD09.019.02 R

CLASSIFICAZIONE PER I COSTITUENTI DEGLI AGGREGATI GROSSI RICICLATI

eseguita in conformità alla norma UNI EN 933-11

Temperatura di asciugatura		[°C]	**44**
Calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo, malta, muratura di calcestruzzo	Rc	[%]	**61,67**
Aggregati non legati, pietre naturali, aggregati idraulici legati	Ru	[%]	**13,85**
Muratura in argilla (mattoni e piastrelle), silicati di calcio, particelle non galleggianti	Rb	[%]	**24,47**
Conglomerato bituminoso	Ra	[%]	**0,00**
Vetro	Rg	[%]	**0,00**
Altro: materiali coesivi (argilla e terreno), materiali ferrosi e non, legno, plastica e gomma non calleggianti, intonaci di gesso	X	[%]	**0,00**
Galleggianti	FL	[cm^3/Kg]	

Data **02/07/2026**

MD09.019.01 R

SEPARAZIONE VISIVA DEL MATERIALE TRATTENUTO ALLO STACCIO 8.00 MM

eseguita in conformità alla norma UNI EN 13285

Temperatura di asciugatura	[°C]	**44**
Materiali litici, calcestruzzi, laterizi, regrattari, prodotti ceramici	[%]	**100,00**
Vetro e scorie vetrose	[%]	**0,00**
Conglomerati bituminosi	[%]	**0,00**
Altri rifiuti minerali	[%]	**0,00**
Materiali deperibili, carta, legno, plastica	[%]	**0,00**
Altri materiali: metallo	[%]	**0,00**

Data **02/07/2026**

Lo Sperimentatore
ALESSANDRO MAINE

Il Responsabile di Laboratorio
MASSIMO DE SANTIS

I risultati contenuti nel presente certificato si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

MD09.005 R

EQUIVALENTE IN SABBIA

eseguita in conformità alla norma UNI EN 933-8

	H1 [mm]	H2 [mm]	100 * H2 / H1
Primo campione di prova	**179**	**74**	**41,34**
Secondo campione di prova	**185**	**79**	**42,7**
Equivalente in sabbia (SE)			**42,0**

Data **02/07/2026**

MD09.004 R

INDICE DI APPIATTIMENTO

eseguita in conformità alla norma UNI EN 933-3

Massa del campione	[g]	**16.339**
Massa > 80	[g]	**0**
Massa < 4	[g]	**2.986**

CLASSE GRAN. (d/D) [mm]	MASSA Ri CLASSE GRANULOMETRICA [g]	STACCIO A BARRE [mm]	MASSA PASSANTE [g]
63/80	**410**	40	**51**
50/63	**2.352**	31,5	**288**
40/50	**867**	25	**77**
31,5/40	**1.550**	20	**185**
25/31,5	**2.079**	16	**243**
20/25	**2.127**	12,5	**180**
16/20	**952**	10	**122**
12,5/16	**968**	8	**75**
10/12,5	**658**	6,3	**80**
8/10	**454**	5	**59**
6,3/8	**413**	4	**45**
5/6,3	**216**	3,15	**23**
4/5	**307**	2,5	**23**
M_1	**13.353**	M_2	**1.451**
Indice di appiattimento (FI)	**11**		

Data **02/07/2026**

Lo Sperimentatore
ALESSANDRO MAINE

Il Responsabile di Laboratorio
MASSIMO DE SANTIS

I risultati contenuti nel presente certificato si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

MD09.006.01 R

BLU DI METILENE

eseguita in conformità alla norma UNI EN 933-9

Massa essiccata del campione 0/2	M_1	[g]	**200**
Volume soluzione assorbita dalla caolinite	V'	[ml]	
Quantità totale colorante aggiunta	V_1	[ml]	**23**
Valore MB di colorante per Kg della granulometria 0/2	MB		**1,15**

Data **02/07/2026**

MD09.007.01 R

RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE (LOS ANGELES),

eseguita in conformità alla norma UNI EN 1097-2

Massa del campione	m	[g]	**3.233**
Los Angeles (LA)	(5000-m)/50		**35,3**

Data **02/07/2026**

MD09.060 R

CONTENUTO DI SOLFATI IDROSOLUBILI

eseguita in conformità alla norma UNI EN 1744-1

Risultato	[%]	**0,079**

Data **02/07/2026**

Lo Sperimentatore
ALESSANDRO MAINE

Il Responsabile di Laboratorio
MASSIMO DE SANTIS

I risultati contenuti nel presente certificato si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

PROVA DI COSTIPAMENTO DI UNA TERRA
(CNR B.U. 69)

Committente:	Melzi e figli srl	Data prelievo:	25/06/2026
Cava:	Sesto San Giovanni	Data inizio prova:	25/06/2026
		Data fine prova:	02/07/2026

Sigla prelievi: MPS Misto 0/70

Campione N.: Lotto 3/26

PROCEDIMENTO: AASTHO **Modificato** **(2700 kNm/m^3)**

Descrizione del campione: **Lotto 3/26**

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA: Ø max = 31.5 mm.

Fustella di prova **A** ☐ **B** ☒

Cilindro N. **1** Diametro (cm) = **15,24** Volume (cmq) = **2122,2**

Altezza (cm) = **11,64**

Punto n°	Peso lordo N	Tara N	Peso netto umido N	Peso di volume γ kN/m^3	Umidità W %	Peso secco γd kN/m^3
1	94,46	53,64	40,82	19,23	**5,5**	**18,23**
2	96,68	53,64	43,04	20,28	**7,3**	**18,90**
3	98,04	53,64	44,39	20,92	**10,9**	**18,86**
4	97,70	53,64	44,06	20,76	**12,4**	**18,47**

VALORI CORRISPONDENTI ALL'OTTIMO

Umidità Wo %	Peso di volume γ kN/m^3	Peso secco γd kN/m^3	Indice dei vuoti e	Porosità n %	Peso specifico* γs kN/m^3
8,9	20,78	**19,08**	0,408	29,0	26,87

NOTE: * Valore assunto

NOTE:

DESMA LABORATORIO TECNOLOGICO Via G. Galilei, 92 - 24069 Trescore Balneario Tel. 035 4258567 Fax 035 4271932 laboratorio@desmasrl.it

I risultati contenuti nel presente certificato si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Cava: Sesto San Giovanni **Campione:** MPS Misto 0/70

PROVA DI COSTIPAMENTO DI UNA TERRA

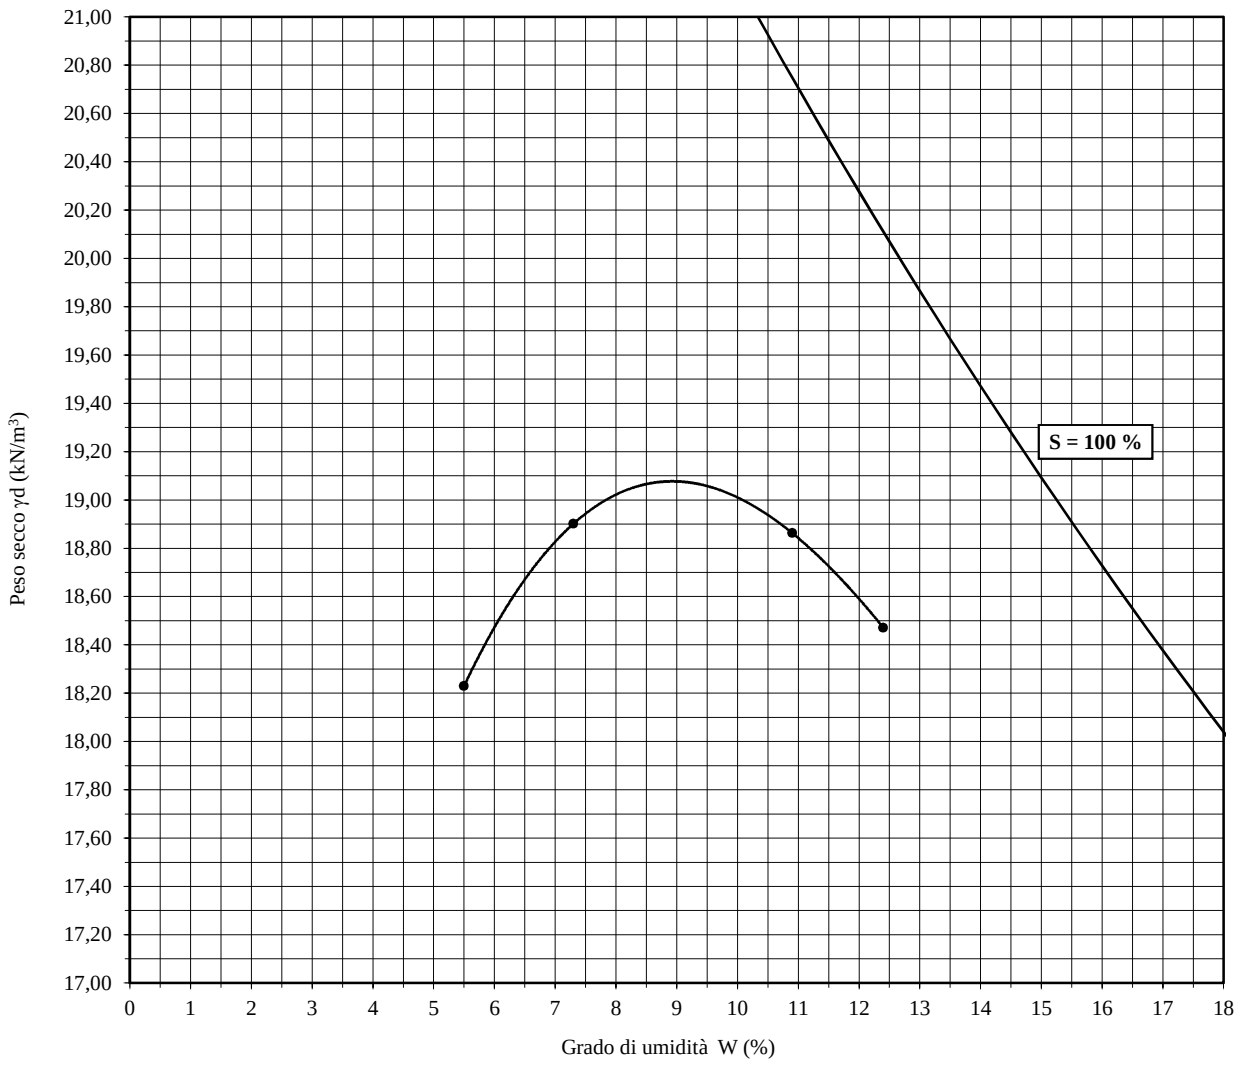

Campione n°	Dimensioni provino (cm)		Grani (mm)	Lavoro di costipamento 2700 (kNm/m³)	CARATTERISTICHE ALL'OTTIMO γo (kN/m³)	Wo (%)	γdo (kN/m³)	porosità n (%)	indice vuoti e	Peso specifico γs (kN/m³)
Lotto 3/26	15,24	11,64	< 5	Modificato	20,78	**8,9**	**19,08**	29,0	0,408	26,87

I risultati contenuti nel presente certificato si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Gelab ANALISI AMBIENTALI

01385

Rapporto di prova n°: **26LA01924** del **08/07/2026**

Spett.
MELZI & FIGLI S.r.l.
Via Generale Cantore, 190
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dati relativi al campione

Descrizione: Frant. MPS Misto 0/70

Data di accettazione: 26/06/2026

Data inizio analisi: 26/06/2026 Data fine analisi: 03/07/2026

Dati di campionamento

Data campionamento: 25/06/2026

Campionamento a cura di: Laboratorio Desma S.r.l. - Personale Melzi & Figli

Luogo campionamento: Via Generale Cantore, 190 - Sesto San Giovanni (MI)

Punto di prelievo: Lotto 3/26

Contenitore: Sacchetto di plastica, vials in vetro

Trasporto: Desma S.r.l.

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite 1 / Limite 2
Parametri Fisici				
Stato Fisico *ASTM D 4979-19*		**Solido non polverulento**		
Colore *ASTM D 4979-19*		**Marrone-grigio**		
Caratteristiche Organolettiche *ASTM D 4979-19*		**Odore caratteristico**		
Residuo 105°C *UNI EN 14346:2007 Met A*	%	**97,7**	±0,2	
*Cromo Esavalente *UNI EN ISO 12457-2:2004 + EPA 7199:1996*	mg/kg s.s.	**< 0,2**		2 / 15
*Cianuri liberi *MU 2251:08*	mg/kg s.s.	**< 2**		
Solventi Aromatici				
Benzene *EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 2
Etilbenzene *EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 50
Stirene *EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 50
Toluene *EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 50
Xileni *EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 50
Sommatoria Organici aromatici (da 20 a 23) *EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,1**		

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Gelab ANALISI AMBIENTALI

01385

Rapporto di prova n°: **26LA01924** del **08/07/2026**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite 1 / Limite 2
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)				
Benzo[a]antracene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 10
Benzo[a]pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
Benzo[b]fluorantene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 10
Benzo[k]fluorantene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,5 / 10
Benzo[g,h,i]perilene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
Crisene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		5 / 50
*Dibenzo[a,e]pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
*Dibenzo[a,l]pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
*Dibenzo[a,i]pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
*Dibenzo[a,h]pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
Dibenzo[a,h]antracene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 10
Indeno[1,2,3-c,d]pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		0,1 / 5
Pirene *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,01**		5 / 50
*Sommatoria IPA (Med. bound) *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 1**		10 / 100
Fenoli				
*Fenolo *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	mg/kg s.s.	**< 0,1**		1 / 60
Policlorobifenili				
*Sommatoria PCB (Med. bound) *EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018*	µg/kg s.s.	**< 6**		60 / 5000
Idrocarburi				
Idrocarburi C12 - C40 *UNI EN ISO 16703:2011*	mg/kg s.s.	**< 5**		50 / 750
Ricerca dell'amianto				
*Amianto (FTIR) *Metodo interno in conformità al DM 06/09/1994 GU n°288 10/12/1994*	mg/kg	**< 100**		100 /

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%.

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Note:

Le seguenti informazioni sono fornite dal Cliente e il Laboratorio ne declina ogni responsabilità:
Produttore, descrizione campione, luogo di campionamento, data di campionamento, ora di campionamento, modalità di campionamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 28 giugno 2024 n°127. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

La colonna "Limite 1" si riferisce alla Tabella 2, D.M. 28 giugno 2024 n°127. Utilizzo di cui alla lettera a) dell'allegato 2
La colonna "Limite 2" si riferisce alla Tabella 2, D.M. 28 giugno 2024 n°127. Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'allegato 2

Allegato 2 (Articolo 4)
L'aggregato recuperato è utilizzato per:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
[...]

Tutti i valori espressi fanno riferimento alla sostanza secca.

Il campione da sottoporre ad analisi chimico-fisica è stato prelevato dal Committente e consegnato al Laboratorio il giorno 26/06/2026.
Terminate le analisi l'aliquota del campione non utilizzata è stata opportunamente imballata e smaltita secondo quanto previsto dalla Norma vigente.
I risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione esaminato così come ricevuto; si declina ogni responsabilità nei casi di utilizzo del presente atto in difformità dagli usi consentiti dalla Legge.
Le analisi da eseguire sul materiale sono state commissionate dal produttore e dunque si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle stesse.

Il valore PCB è espresso come sommatoria dei congeneri (numerazione secondo Ballschmiter & Zell): BZ#28, BZ#52, BZ#77, BZ#81, BZ#95, BZ#99, BZ#101, BZ#105, BZ#110, BZ#114, BZ#118, BZ#123, BZ#126, BZ#138, BZ#146, BZ#149, BZ#151, BZ#153, BZ#156, BZ#157, BZ#167, BZ#169, BZ#170, BZ#177, BZ#180, BZ#183, BZ#187, BZ#189, BZ#128).

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limitatamente ai parametri analizzati il campione è conforme ai requisiti di cui alla Tabella 2, D.M. 28 giugno 2024 n°127, utilizzo di cui alla lettera a) dell'allegato 2
Limitatamente ai parametri analizzati il campione è conforme ai requisiti di cui alla Tabella 2, D.M. 28 giugno 2024 n°127, utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'allegato 2

Il giudizio di conformità è stato dato NON tenendo in considerazione l'eventuale contributo dell'incertezza di misura espressa.

Fine del rapporto di prova n° **26LA01924**

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Rapporto di prova n°: **26LA01924** del **08/07/2026**

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Massimiliano Mignanelli

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Gelab ANALISI AMBIENTALI

01385

Rapporto di prova n°: **26LA01925** del **08/07/2026**

Spett.
MELZI & FIGLI S.r.l.
Via Generale Cantore, 190
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Dati relativi al campione

Descrizione: Frant. MPS Misto 0/70

Data di accettazione: 26/06/2026

Data inizio analisi: 26/06/2026 Data fine analisi: 02/07/2026

Dati di campionamento

Data campionamento: 25/06/2026

Campionamento a cura di: Laboratorio Desma S.r.l. - Personale Melzi & Figli

Luogo campionamento: Via Generale Cantore, 190 - Sesto San Giovanni (MI)

Punto di prelievo: Lotto 3/26

Contenitore: Sacchetto di plastica, vials in vetro

Trasporto: Desma S.r.l.

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
Parametri Fisici				
Stato Fisico *ASTM D 4979-19*		**Solido non polverulento**		
Colore *ASTM D 4979-19*		**Marrone-grigio**		
Caratteristiche Organolettiche *ASTM D 4979-19*		**Odore caratteristico**		
Peso del campione ricevuto dal laboratorio *UNI EN 12457-2:2004*	kg	**2,00**		
Frazione eccedente i 4 mm *UNI EN 12457-2:2004*	%	**30,0**		
Frazione non macinabile *UNI EN 12457-2:2004*	%	**< 0,5**		
Data inizio eluizione *UNI EN 12457-2:2004*	gg/mm/aaaa	**29/06/2026**		
Data fine eluizione *UNI EN 12457-2:2004*	gg/mm/aaaa	**30/06/2026**		
Dati preparazione eluato secondo UNI EN 12457-2:2004				
Residuo 105°C *UNI EN ISO 15934:2012*	%	**97,7**	±0,2	
MC (rapporto contenuto umidità) *UNI EN 12457-2:2004*	%	**2,4**		
Massa grezza della porzione di prova *UNI EN 12457-2:2004*	g	**92**		
Volume dell'agente lisciviante *UNI EN 12457-2:2004*	ml	**898**		
pH di fine eluato *UNI ISO 10523:2012*	unità pH	**9,6**	±1,0	5,5 ÷ 12,0

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Gelab ANALISI AMBIENTALI

01385

Rapporto di prova n°: **26LA01925** del **08/07/2026**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
*Temperatura *APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2003*	°C	**24,0**		
Conducibilità a 25°C *UNI EN 27888:1995*	µS/cm	**62**	±31	
Analisi dei metalli				
Arsenico *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 5**		50
Bario *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 100**		1000
Berillio *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 1**		10
Cadmio *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 0,5**		5
*Cobalto *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 25**		250
Cromo Totale *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 1**		50
Rame *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 5**		50
Mercurio *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 0,1**		1
Nichel *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 1**		10
Piombo *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 5**		50
Selenio *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 1**		10
Vanadio *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 25**		250
Zinco *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/L	**< 300**		3000
Anioni				
Fluoruri *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/L	**< 0,15**		1,5
Cloruri *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/L	**< 10**		750
Nitrati *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/L	**< 5**		50
Solfati *UNI EN ISO 10304-1:2009*	mg/L	**< 25**		750
Cianuri *MU 2251:08*	mg/L	**< 0,01**		0,05
COD (come mg/L O_2) *ISO 15705:2002 (Escluso par. 10.3)*	mg/L	**25,0**	±12,8	30
Ricerca dell'amianto				
*Amianto (FTIR) *Metodo interno in conformità al DM 06/09/1994 GU n°288 10/12/1994*		**Non rilevata presenza**		

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%.

Note:

Le seguenti informazioni sono fornite dal Cliente e il Laboratorio ne declina ogni responsabilità:
Produttore, descrizione campione, luogo di campionamento, data di campionamento, ora di campionamento, modalità di campionamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La colonna "Limiti" fa riferimento alla Tabella 3, D.M. 28 giugno 2024 , n°127.

Il campione da sottoporre ad analisi chimico-fisica è stato prelevato dal Committente e consegnato al Laboratorio il giorno 26/06/2026.
Terminate le analisi l'aliquota del campione non utilizzata è stata opportunamente imballata e smaltita secondo quanto previsto dalla Norma vigente.
I risultati delle analisi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al campione esaminato così come ricevuto; si declina ogni responsabilità nei casi di utilizzo del presente atto in difformità dagli usi consentiti dalla Legge.
Le analisi da eseguire sul materiale sono state commissionate dal produttore e dunque si declina ogni responsabilità in merito alla completezza delle stesse.

- Test di cessione eseguito secondo la Norma UNI EN 12457-2:2004, sia ai sensi del DM 27/09/2010 e sia ai sensi del DM 05/02/1998.
- Prova di eluizione eseguita in contenitore di polietilene della capacità di 1 litro.
- Dispositivo di miscelazione a rovesciamento (10 giri/min).
- Separazione liquido solido mediante centrifugazione e filtrazione con filtro a siringa 0,45 µm.
- La conducibilità viene riportata alla temperatura di 25°C.
- Quando richiesto, la riduzione delle dimensioni del campione avviene tramite frantoio a mascelle.
- La determinazione del bianco è stata effettuata lo stesso giorno della preparazione dell'eluato.
- La preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 (non oggetto di accreditamento Accredia).

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

Limitatamente ai parametri presi in considerazione il campione sottoposto a test di cessione è conforme alle prescrizioni di cui alla Tabella 3, D.M. 28 giugno 2024 n°127.

Il giudizio di conformità è stato dato NON tenendo in considerazione l'eventuale contributo dell'incertezza di misura espressa.

Fine del rapporto di prova n° **26LA01925**

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Massimiliano Mignanelli

ORDINE DEI CHIMICI BERGAMO
DOTT. MASSIMILIANO MIGNANELLI
CHIMICO
n° 2021A

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente

I parametri evidenziati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

GELAB S.r.l. a Socio unico - Sede Legale e laboratorio: 25011 Calcinato (BS) - Via Cavicchione di sotto, 1
Codice Fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155 - REA di Brescia n. 331571 - Partita IVA: 01647370988
Tel. 030 9637273 - Fax 030 9982969 - Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Da: "MELZI & FIGLI SRL" <melziefigli@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 8 luglio 2026 16:02 (GMT+02:00)
A: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it; protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Oggetto: Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024
Allegati: CI_Morgana Melzi.pdf, Dichiarazione di conformità n.4.pdf, Frantumato MPS Misto 0-70 - Lotto 3-2026 - analisi complete.pdf

Con la presente si trasmette la documentazione relativa all'oggetto.

Distinti saluti

--

Melzi & figli s.r.l.
Via G. Cantore, 190 - Sesto San Giovanni (Mi)

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 8 luglio 2026 16:02 (GMT+02:00)
A: melziefigli@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 08/07/2026 alle ore 16:02:26 (+0200) il messaggio
"Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024" proveniente da "melziefigli@legalmail.it"
ed indirizzato a:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it ("posta certificata")
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 6D4CB6ED.01B10EA9.42097DF0.31367008.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On 08/07/2026 at 16:02:26 (+0200) the message
"Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024" sent by "melziefigli@legalmail.it"
and addressed to:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it ("posta certificata")
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 6D4CB6ED.01B10EA9.42097DF0.31367008.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: mercoledì 8 luglio 2026 16:02 (GMT+02:00)
A: melziefigli@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **08/07/2026** alle ore **16:02:33 (+0200)** il messaggio
"Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024"
proveniente da **"melziefigli@legalmail.it"**
ed indirizzato a "**dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it**"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: `6D4CB6ED.01B10EA9.42097DF0.31367008.posta-certificata@legalmail.it`

DELIVERY RECEIPT

On **08/07/2026** at **16:02:33 (+0200)** the message
"Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024" sent from **"melziefigli@legalmail.it"**
and addressed to "**dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it**"

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: `6D4CB6ED.01B10EA9.42097DF0.31367008.posta-certificata@legalmail.it`

Da: "MELZI & FIGLI SRL" <melziefigli@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 8 luglio 2026 16:02 (GMT+02:00)
A: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it; protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Oggetto: Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024
Allegati: CI_Morgana Melzi.pdf, Dichiarazione di conformità n.4.pdf, Frantumato MPS Misto 0-70 - Lotto 3-2026 - analisi complete.pdf

Con la presente si trasmette la documentazione relativa all'oggetto.

Distinti saluti

--

Melzi & figli s.r.l.
Via G. Cantore, 190 - Sesto San Giovanni (Mi)

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 8 luglio 2026 16:02 (GMT+02:00)
A: melziefigli@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/07/2026 alle ore 16:02:26 (+0200) il messaggio
"Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024" proveniente da "melziefigli@legalmail.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 6D4CB6ED.01B10EA9.42097DF0.31367008.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 08/07/2026 at 16:02:26 (+0200) the message
"Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024" sent by "melziefigli@legalmail.it"
and addressed to: "protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it"
was delivered by the certified email system.

Message ID: 6D4CB6ED.01B10EA9.42097DF0.31367008.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "MELZI & FIGLI SRL" <melziefigli@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 8 luglio 2026 16:02 (GMT+02:00)
A: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it; protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Oggetto: Trasmissione Dichiarazione di conformità n. 4 - Lotto 3-2026 - Decreto 127-2024
Allegati: CI_Morgana Melzi.pdf, Dichiarazione di conformità n.4.pdf, Frantumato MPS Misto 0-70 - Lotto 3-2026 - analisi complete.pdf

Con la presente si trasmette la documentazione relativa all'oggetto.

Distinti saluti

--

Melzi & figli s.r.l.
Via G. Cantore, 190 - Sesto San Giovanni (Mi)